


Achtung!

- Anzuschließende Schütze müssen gegenseitig verriegelt werden
- Klemme 1 + 2 + 3 = Zuleitung vom Wendeschütz
- Klemme 6 + 9 = Sicherheitskreis
- Klemme 11 + 12 = Endposition
- Klemme 14 + 15 = Endposition
- Externe Taster sind zwischen Klemme 9 + 12 bzw. 9 + 15 anzuschließen
- Klemme 4 = Schutzleiteranschluß / PE

- F2 = Thermoschutz in Motorwicklung
- S4 = Sicherheitsendschalter für Endlage S6
- S5 = Sicherheitsendschalter für Endlage S7

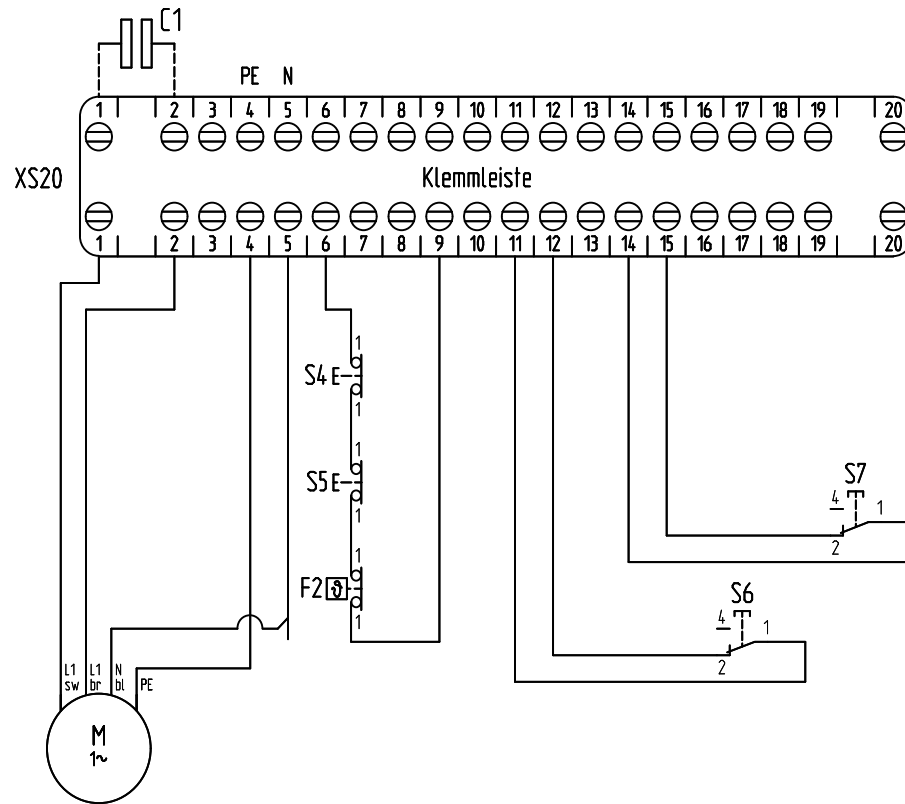

Wechselstrommotor

~230 Volt

Spannung -----

Technische Änderungen vorbehalten

		Datum		27.04.2017		Frama Marat GmbH & Co. KG			Ausführung 12			Projekt: Compacta		P-No.		=cs12035			
		Bearb.		abe / bho		Höchst 7			6-12-MS-BA01			V-No.		+					
		Gepr.		bho		D-79871 Eisenbach						Projekt Nr. 20000000		Blatt 1					
Zustand		Änderung		Datum		Name		Norm		Urspr.		Ers. f.		Ers. d.		Zeichnung: cs12000.zng		von 1Bl.	