

Achtung !

Anzuschließende Schütze müssen gegenseitig verriegelt werden

Klemme 1 + 2 + 3 = Zuleitung vom Wendeschütz

Klemme 9 + 10 = Sicherheitskreis Thermoschutz

Klemme 11 + 12 = Endposition

Klemme 15 + 16 = Endposition

Externe Taster sind zwischen Klemme 10 + 11 bzw. 10 + 15 anzuschließen

Klemme 4 = Schutzleiteranschluß / PE


F2 = Thermoschutz in Motorwicklung

S4 = Sicherheitsendschalter für Endlage S6

S5 = Sicherheitsendschalter für Endlage S7

S6 = Endschalter

S7 = Endschalter

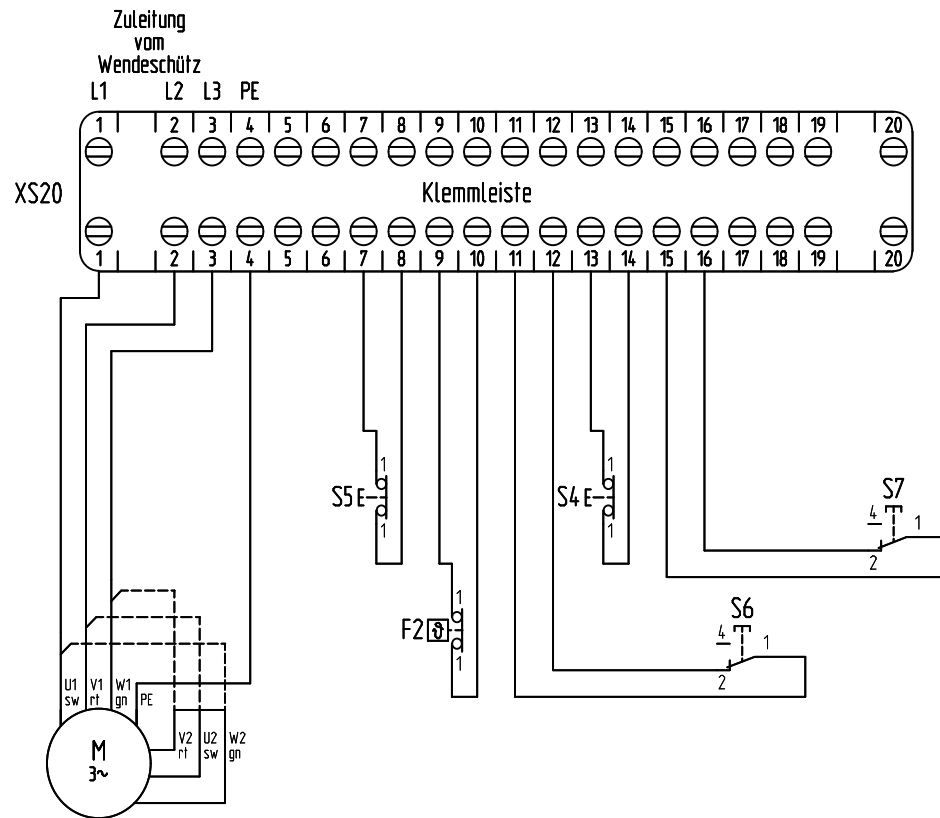

Drehstrommotor

Δ 230 Volt ☐

Y 400 Volt ☒

Spannung -----

Technische Änderungen vorbehalten

Frama Morat GmbH & Co. KG
Höchst 7
D-79871 Eisenbach
www.frama-morat.com

Ausführung 2
6-30-MR-LT02

Projekt: Compacta

P-No. =cs2161

V-No. +

Projekt Nr. 20000000

Zeichnung: cs2000.zng

Blatt 1

von 1 Bl.

Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16