Achtung !

Anzuschließende Schütze müssen gegenseitig verriegelt werden
Klemme 1 + 2 + 3 = Zuleitung vom Wendeschütz
Klemme 9 + 10 = Sicherheitskreis Thermoschutz
Klemme 11 + 12 = Endposition
Klemme 15 + 16 = Endposition
Externe Taster sind zwischen Klemme 10 + 11 bzw. 10 + 15 anzuschließen
Klemme 4 = Schutzleiteranschluß / PE

F2 = Thermoschutz in Motorwicklung
S4 = Sicherheitsendschalter für Endlage S6
S5 = Sicherheitsendschalter für Endlage S7
S6 = Endschalter
S7 = Endschalter

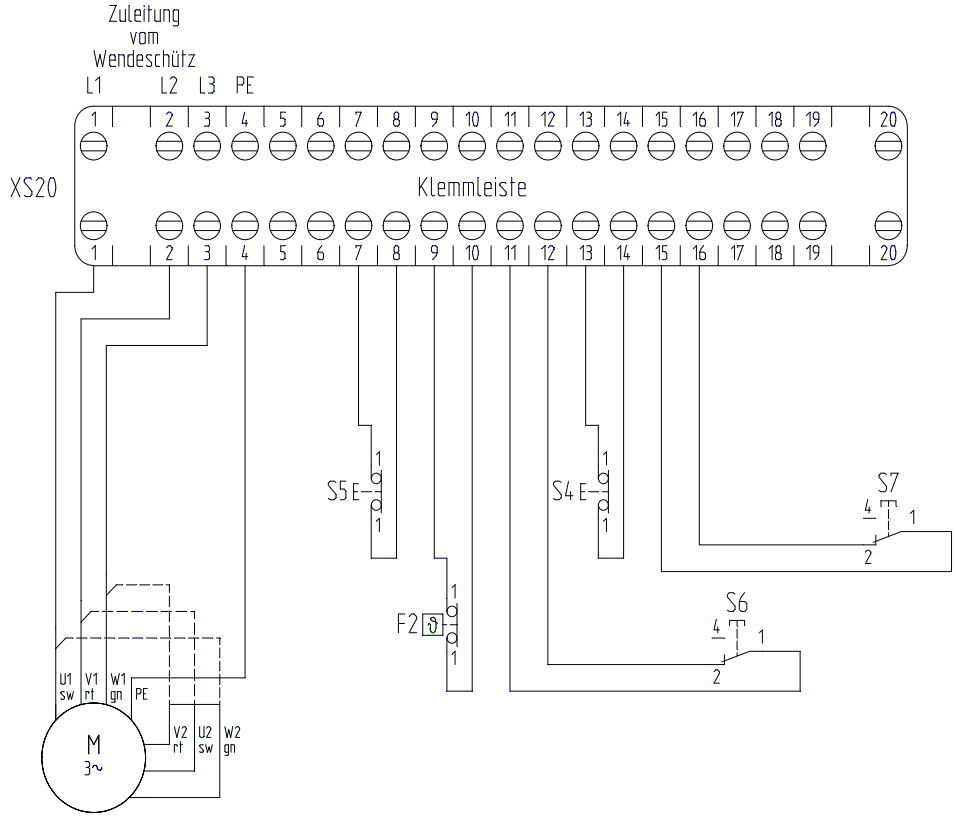

Drehstrommotor

△ 230 Volt [X]

Y 400 Volt [ ]

Spannung _____

Technische Änderungen vorbehalten

				Datum	02.07.2008	Framo Morat GmbH & Co. KG Höchst 7 D-79871 Eisenbach www.framo-morat.com		Ausführung 2	Projekt: Compacta
				Bearb.	A.Beha				=cs2020
				Gepr.	H.Hensler				+
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers. f.	Ers. d.	Projekt Nr. :20000000 Blatt 1 Zeichnung: cs2000.zng von 1 Bl.